



# PREZENČNÍ LISTINA - KONTROLNÍ DEN Č.36

**Název akce:** Dům na půl cesty Chrudim  
**Investor:** Město Chrudim  
**Dodavatel:** STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí  
**TDI:** Ing. Martin Linek  
**Projektant:** PROJEKT centrum HB s.r.o., Havlíčkův Brod  
**Datum:** 9.6.2011

## Přítomni:

| Jméno, příjmení | Firma               | Podpis                                                                                |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VIT STRAŠIL     | PROJEKTCENTRUM HB   |    |
| ZDENĚK MARA     | MĚSTO CHRUDIM OIM   |    |
| JITKA HEINZEL   | ECPOL POLICE s.r.o. |   |
| CECÍLIA KUBAŘKA | STATING S.R.O.      |   |
| Rudolf Galba    | Město OIM           |  |
| Martin Linek    | TDI                 |   |

Kontrolní den BOZP a KD č. 36  
ze dne 9.6.2011


Přítomni: p. Rudolf Galbany, p. Zdeněk Kavaš  
- Křeslo Chundim  
Ing. Vít Strážil - HB Projekt s.r.o.  
Ing. Hovavka - Státní s.r.o.  
p. Anna Dušánková - Křeslo Chundim  
p. Heinz Jüri - ELPOL Polie s.r.o.

KD BOZP:

Při kontrole stavby zjistěno nepoužití  
OOP při terénní dlažbě viz foto a  
použití potbozeného prodlužovacího kabelu.

- 1) kontrola HMG ze dne 4.11.2011  
- HMG odpovídá vyjma dokončením  
operných ploch v.o.
- 2) Zakrytí ter. se nřhledu 14 dnů:  
- hydroizolační stěrky
- 3) Finanční prostřednost dle SOD a POP  
12 380 Kč bez DPH; dod. 296 bez DPH.
- 4) Bod č. 14 KD brv. Křeslo Chundim  
který bydl podepře smlouva s ČEZ  
distribuce a.s.
- 5) Bod č. 5 KD č. 35 brv. - betonem  
sítědel smlouva a v.o.
- 6) Bod č. 7 KD č. 33 brv. (oprava připojky)
- 7) Bod č. 8. KP č. 35 brv. (připojení v.o. -  
Křeslo Chundim)
- 8) Bod č. 8 KD č. 33 brv. - dokončení a  
oprava stědy.
- 9) Bod č. 10 KD č. 34 brv. (nevhodné  
provedení ta seda)
- 10) Bod č. 11 KD č. 34 brv. (nevhodné  
přechod nřhledu nřter na stědu)
- 11) Bod č. 12 č. 34 brv. (křeslo stědu  
kec.)
- 12) Bod č. 13 KD č. 35 brv. (přechod  
80 cm chodba dodavatel)

- 13) Dodavatel provedl vyjádření  
klast. podhled 1PP. Byl na vzhled  
odbornějším kapek ECOMIX PRBIT.  
Dodavatel předal technický list podhled.
- 14) Nejpozději na příštím GD dodavatel  
předloží dohledy a dokonění  
ke viz email minulý GD.
- 15) Podlážní rozvaděč 1PP bude  
místem a místnost 1.037.  
Obvrtání a místnost 1.031 bude provedeno  
dle PD a 1.031. i 2.31. bude odvětrání  
přes mřížku 200 x 200 mm - zpevněná.  
~~prohřívání.~~
- 16) Bod 2.21 kD a 35 viz email  
p. David Dešen s nezbytným standardem dle HZS.
- 17) Zkrato Chudim spíše možná  
celou provede kolem, ale dle  
11.6.2011. Zhotovitel seřadí prostor  
dle požadavků p. J. Šimbova.  
Pod prováděním bude provedeno  
sestavením s vizu - dodavatel předá  
formulář.
- 18) Oplocení trasa byla vyjádřen, GP  
provede, na příštím kD příslu  
vyjádřen.
- 19) Dodavatel provede opravy poruchy  
zářivky, vplně fasádni stěny odpojit.
- 20) Dne 24.6.2011 bude zhotovitel  
zaf. n. možná prohlídka interiéru  
stavby od 9<sup>00</sup> hod do 12<sup>00</sup> hod potenciální  
množství o dodávkách sítě interiéru.  
Krátký rozhovor se nejedná o ohled  
stavby vedoucím.
- 21) Místem světla a kuchyně bude  
dle vyjádření GP ze dne 8.6.2011.
- 22) GP se vyjádří do příštího kD  
ohledně detailů opěrné zdi a  
napojení stavby - p. plocha na popelnici.
- 23) Příštím kD bude dne 23.6.2011  
v 8<sup>00</sup> hod na staveništi.




### Minerál Ecomin

Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrobu, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvy nebo ražením. Světelná odrazivost až 90% podle provedení povrchu.  
Dle ČSN EN 13501-1 reakce na oheň A2s1,d0 - nehořlavá stavební hmota, v systému požární odolnost dle ČSN EN13501-2 REI 60 minut  
Odolnost vlhkosti až do 70% r.v.v..

Mírně drsný povrch se strukturou s posypem pro nenáročné použití.

#### Reakce na oheň

A2 s1,d0 podle EN 13501-1

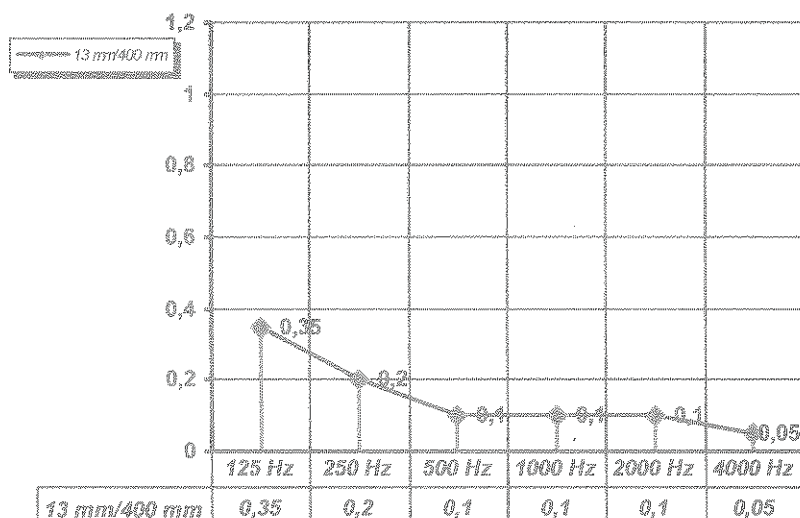

#### Akustické vlastnosti

|              | $\alpha_s$ | $\alpha_w$ | NRC       |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 400 mm 13 mm | 0,00       | 0,10 L     | 0,15 n.k. |

| Podvěsná výška | Tloušťka | $D_{n,e,w}$ |
|----------------|----------|-------------|
| 400 mm         | 13,0 mm  | 29,0 dB     |

#### Provedení hrany



#### Formát

600 x 600,0 625 x 625,0

#### Používá se v systému:

Viditelný systém  
Standardní formáty